
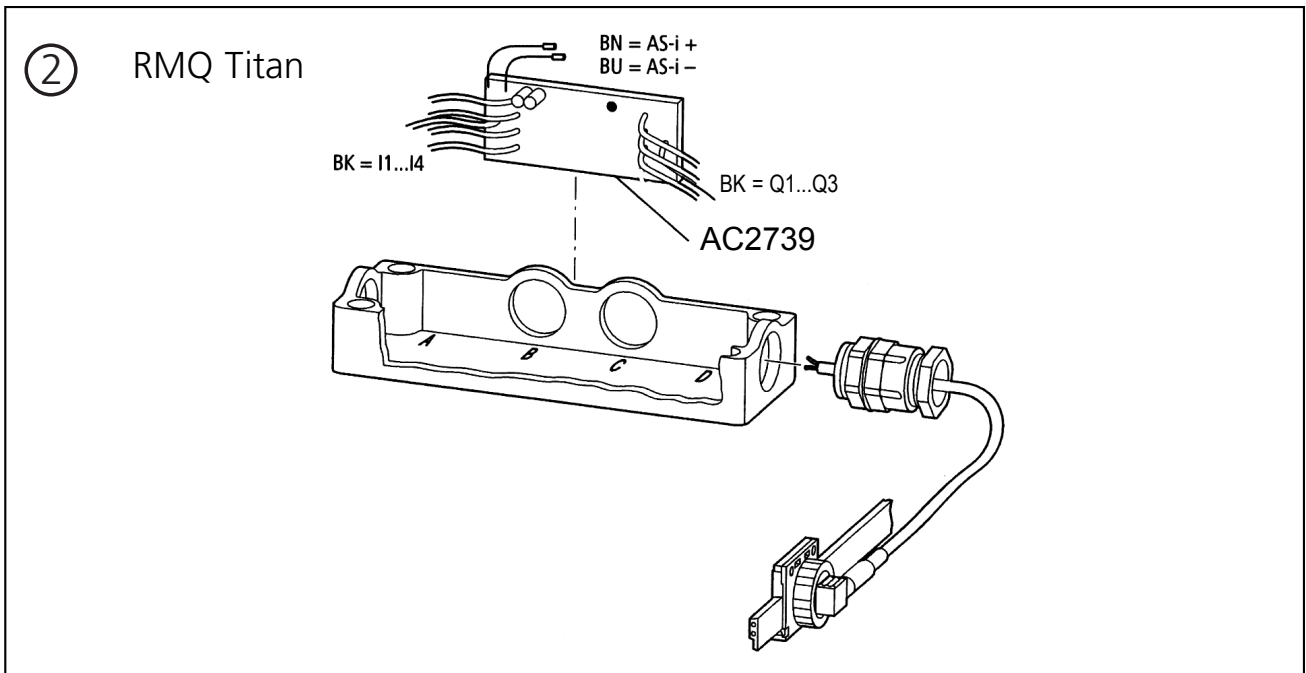


Montagehinweis / Installation Instructions AC 2739

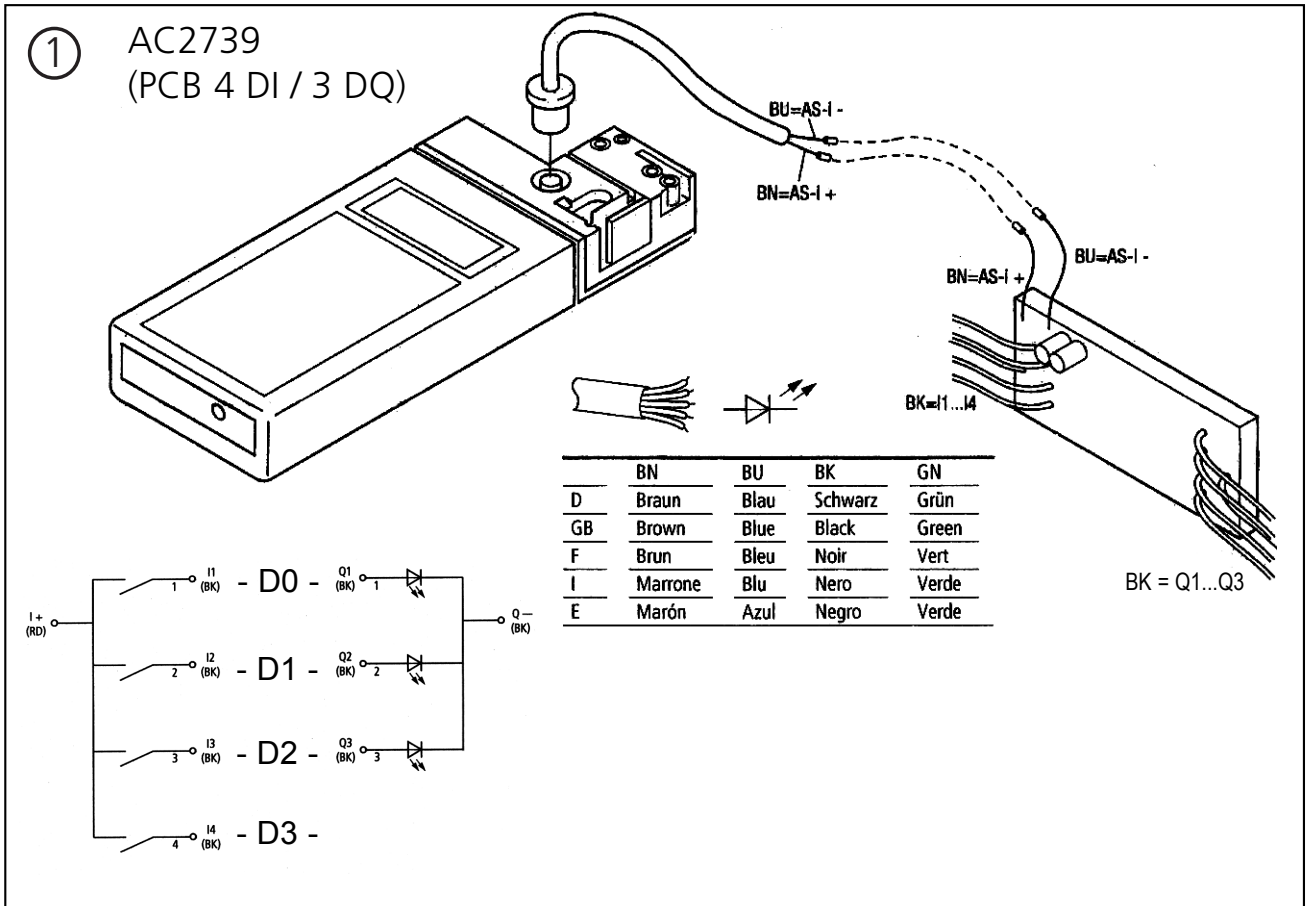

The device shall be supplied from an isolating transformer having a secondary Listed fuse rated 5A.
 Das Gerät muss von einer galvanisch getrennten Quelle versorgt werden, die sekundär über eine UL- zugelassene Sicherung mit einem max. Nennstrom von 5A verfügt.